



ANALYS AV SLITLAGERGRUS


Entreprenör:	Provt.datum: 20260527	Lab Provnr: 2013932
Objekt:	Märkning: S2	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Slitlager 0/16 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
EB

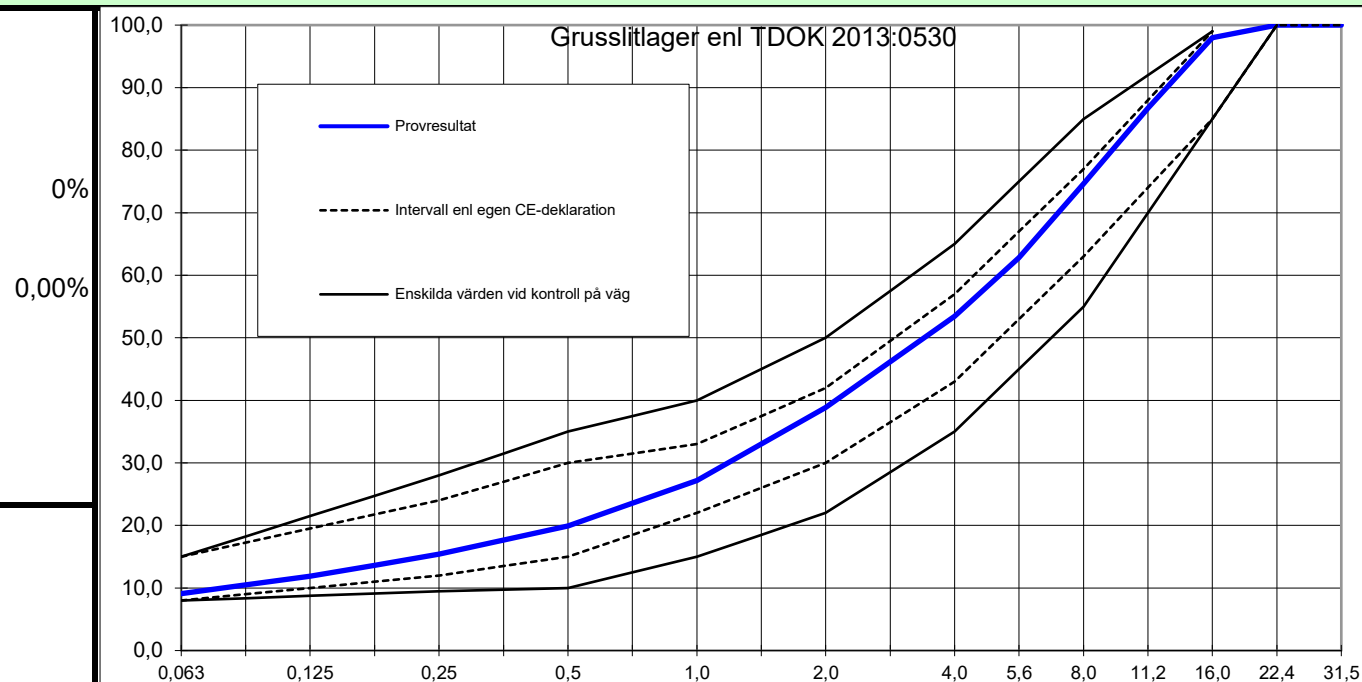

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm
9,1	11,9	15,4	19,9	27,2	38,9	53,5	62,8	74,6	86,7	98,0	100,0	100,0

Underskrift: _____