



## ANALYS AV STENMATERIAL


|                                 |                               |                            |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Entreprenör:                    | Provt.datum: <b>20260324</b>  | Lab Provnr: <b>2013791</b> |
| Objekt:                         | Märkning:                     |                            |
| Leverantör:                     | Provtagn.plats: <b>Flivik</b> |                            |
| Produkt: <b>Stenmjöl 0/2 mm</b> | Provtagare: <b>PA</b>         |                            |
|                                 | Laborant: <b>EB</b>           |                            |

### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Tvättsiktat

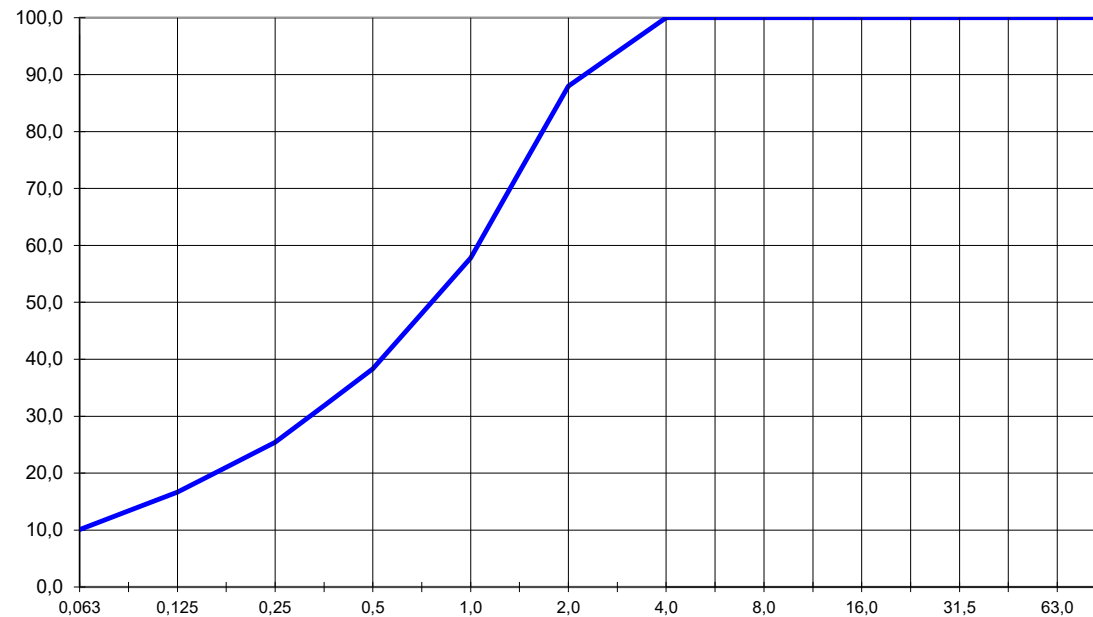

### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

|          |          |         |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 10,1     | 16,7     | 25,4    | 38,3   | 57,8   | 88,0   | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |

Underskrift: \_\_\_\_\_