



ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-31,5 mm

Entreprenör:

Provt.datum: **20191120**

Lab Provnr: **2004017**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Flivik**

Produkt: **Bärlager 0/32 mm**

Provtagare: **SJ**

Analysresultat:


SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll

Tvättsiktat

Laborant NK

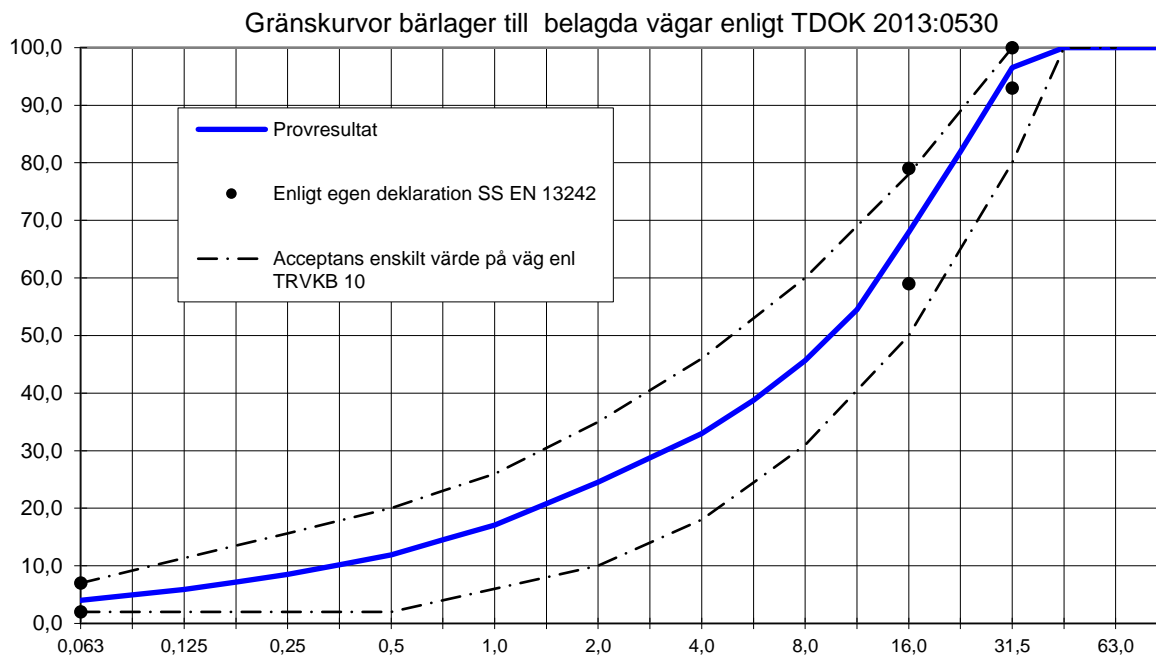

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
4,0	5,9	8,5	11,9	17,1	24,6	33,0	38,8	45,7	54,5	67,9	81,9	96,5	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2019-11-22

Underskrift: NK