

ANALYS AV HARPAT GRUS

Entreprenör:

Provt.datum: **20200428**

Lab Provnr: **2004118**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Igersdela**

Produkt: **Harpat grus 0/8 mm**

Provtagare: **PA**

Laborant: **NK**

Analysresultat:


SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

SS-EN 12620 Finhetsmodul enl. bilaga B

Noteringar

NK
Produktionskontroll
Torrsiktat

Siktkurva passerande mängd

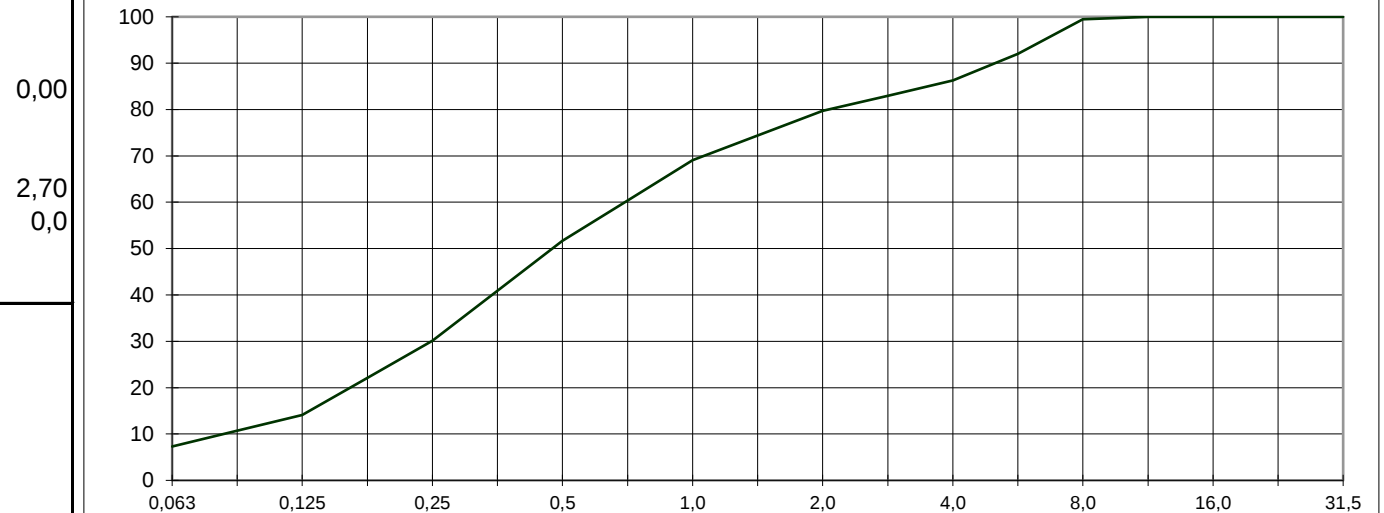

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
7,3	14,1	30,1	51,7	69,1	79,7	86,3	92,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2020-04-29

Underskrift:

NK

Krav för kringfyllning för el- och telekabel

Enl. AMA CEC.32 Tabell CE/1 typ 2 alt. 3b
innebärande max 30 % pass. 0,063 mm. Största
kornstorlek 8 mm. Får inte vara skarpkantigt
(kross max 4 mm räknas ej som skarpkantigt).

I egen prestandadekl. har vi deklarerat mellan
3,5-11,5 % pass. 0,063 mm samt 58-98 %
passerande 4 mm.