




ANALYS AV SLITLAGERGRUS

Entreprenör:	Provt.datum: 20231002	Lab Provnr: 2012258
Objekt:	Märkning: S1 & S2	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Slitlager 0/16 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar
 Produktionskontroll
 Tvättsiktat
 PA

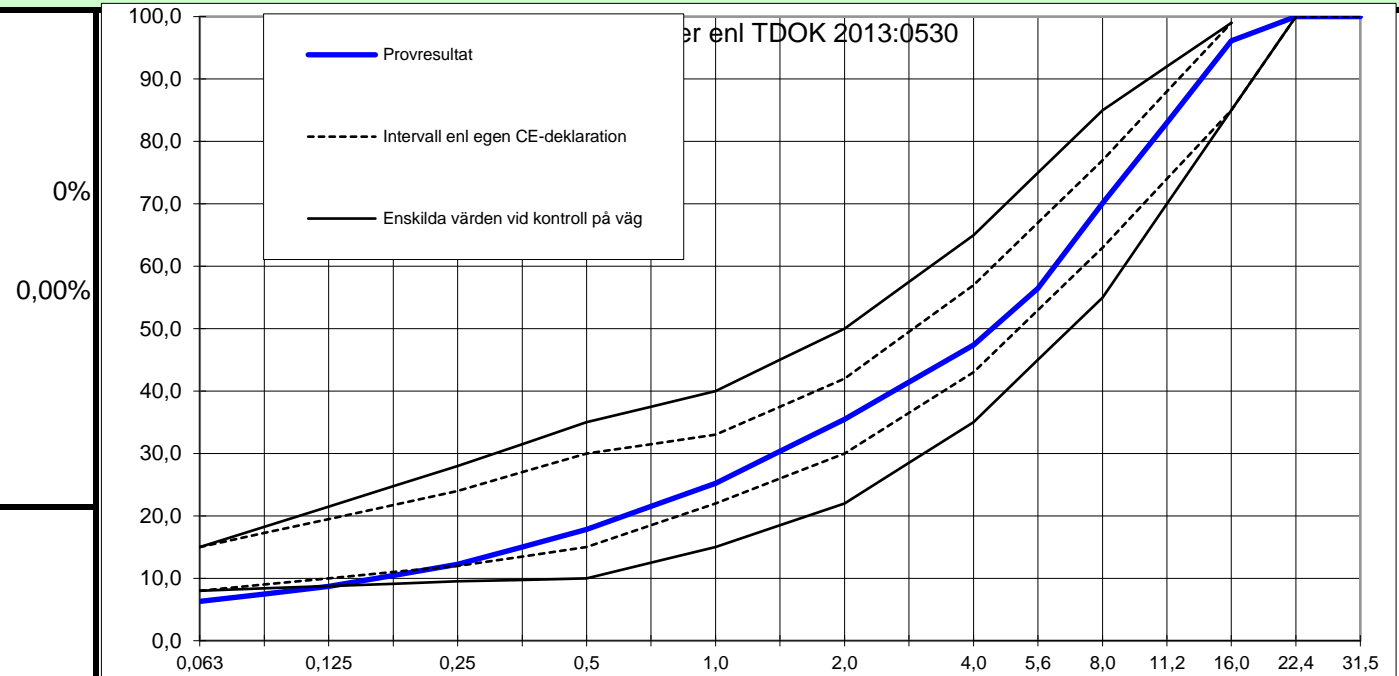

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm
6,3	8,7	12,2	17,8	25,2	35,5	47,4	56,4	70,1	83,0	96,1	100,0	100,0

Underskrift: _____