NYBROGRUS

# ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-31,5 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprenör: | | Provt.datum: | **20260519** | Lab Provnr: | **2004396** |
| Objekt: | | Märkning: | **La + mDe** | | |
| Leverantör: | | Provtagn.plats: | **Runtorp** | | |
| Produkt: | **Bärlager 0/32 mm** | Provtagare: | **PA** | | |

Analysresultat:

| | | |
|---|---|---|
| EN 1097-2 Los Angeles-tal, 10-14 mm | Vikt % | 27 |
| SS-EN 1097-1 Micro-deval värde | Vikt % | 10 |

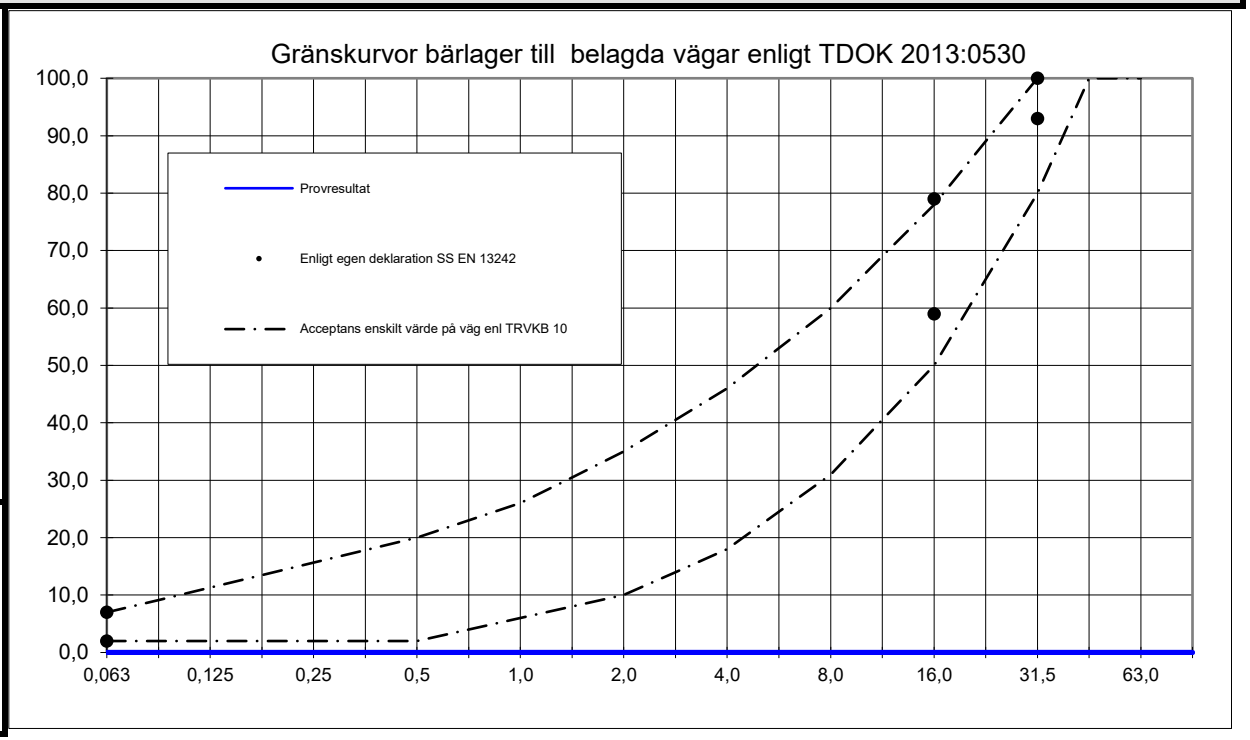


**Noteringar**

Produktionskontroll
mDe:10,4/9,9
PA

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

AB Nybrogrus 2026-06-04 Underskrift: _____