



ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-31,5 mm


Entreprenör:	Provt.datum: 20240226	Lab Provnr: 2004226
Objekt:	Märkning: S2	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Bärlager 0/32 mm	Provtagare: PA	

Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Produktionskontroll
Tvättsiktat
EB

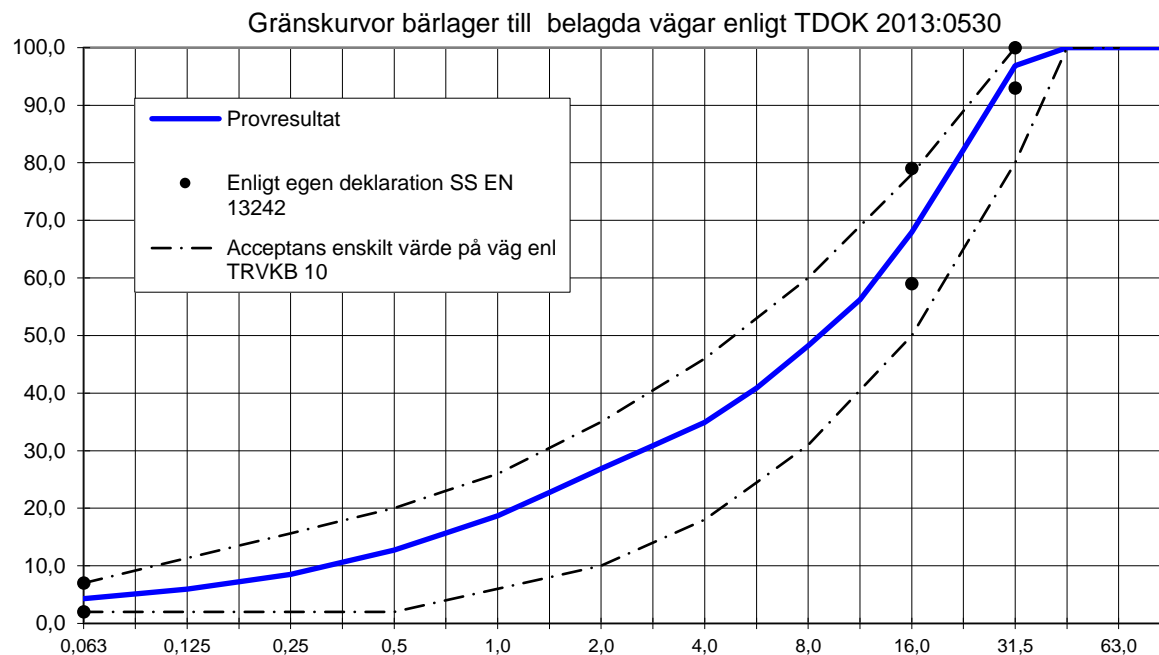

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
4,3	6,0	8,5	12,8	18,7	26,9	34,9	40,9	48,2	56,3	68,0	82,2	96,9	100,0	100,0	100,0