




## ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t.datum: <b>20150421</b>	Lab Provnr: <b>2007920</b>
Objekt:	Märkning: <b>Klass 1</b>	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Runtorp</b>	
Produkt: <b>Makadam 32/63 mm</b>	Provtagare: <b>JE</b>	

**Analysresultat:**  
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

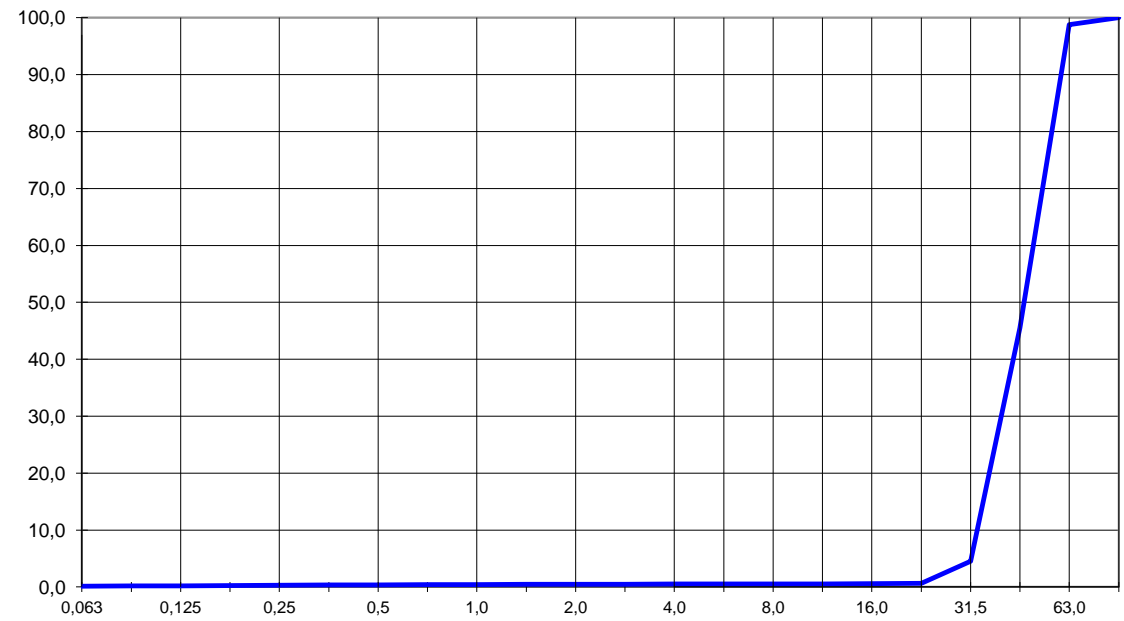

**Noteringar**  
 67% pass 50 mm, 23,2% pass 40 mm  
 Tvättsiktat  
 Laborant NK

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	4,5	45,5	98,8	100,0

Underskrift: Natalie Karlsson